

MUNICIPIO DE CABREUVA  
A/C FLAVIO MARIANO DA SILVA

**Ref.: Projeto de Iluminação Pública – CABREÚVA – U.C. 14774976 – Protocolo: 20173602016525**

Prezados Senhores,

Estamos devolvendo em anexo, devidamente liberado, o projeto elétrico particular que nos foi apresentado para **Iluminação Pública**, localizado na **varias ruas**, no município de **CABREÚVA**, observando as restrições abaixo:

1. Os postes devem ser instalados nas divisas dos lotes.
2. As lâmpadas propostas deverão ser do tipo integrado, acompanhado de relés foto eletrônico.
3. As fixações dos braços de iluminação deverão obedecer à altura mínima de 5900 mm em relação ao solo, conforme ND.07.
4. Deverá ser obedecido o afastamento mínimo de 800mm entre a rede primária e a luminária e todos afastamentos indicado, conforme desenho ND.02.02.01/1 da ND.02 – Revisão 04 – 06/2014 e desenho ND.07.02.01/1 da ND.07 – Revisão 02 – 09/2013.
5. Comunicamos que é de responsabilidade do MUNICÍPIO a eventual escolha de empresa para as atividades de manutenção, operação e construção das redes do sistema de Iluminação Pública e que após o ponto de conexão, somente poderá ser executada por uma empresa devidamente cadastrada para serviços em redes secundárias energizadas e desenergizadas e serviços em iluminação pública, conforme Acordo Operativo.

Informamos que a construção do referido projeto deverá ocorrer dentro do prazo de validade da aprovação que é de 180 dias, contados a partir desta data.

Após a conclusão dos serviços, V.S.a. deverá solicitar vistoria das instalações, através da nossa Central de Atendimento, pelo telefone 0800 7010102.

Destacamos que a liberação dos pedidos de orçamento e vistoria, estará condicionado ao envio para o endereço da **Rod. SP 23, Km 37,8 – VI. Bauru - CEP 07780-000 - Franco da Rocha**, aos cuidados do técnico de instalação de alta tensão, os seguintes documentos:

- A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução vinculada com A.R.T. de projeto.
- Ofício da Prefeitura Municipal concordando com a instalação dos postes.
- Uma via completa do projeto, sendo que o mesmo deverá constar o carimbo de liberação desta Concessionária, em escala adequada.
- Ofício da Prefeitura Municipal responsabilizando-se pelo consumo de energia da Iluminação Pública projetada.

Esta liberação para a execução das obras internas não isenta o responsável técnico do projeto e obra quanto a veracidade das informações prestadas.

**ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. / GERÊNCIA DE EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DE REDES**  
**Rua Ary Antenor Souza, 321, Campinas, Jd. Nova América, CEP: 13053-024 - Brasil**



Cuida del medio ambiente.

Imprime en blanco y negro y solo si es necesario..

---


Os materiais e equipamentos a serem aplicados deverão ser de fabricantes homologados pela ELEKTRO e padronizados conforme as normas ELEKTRO ND.01 – Materiais e Equipamentos para Redes Aéreas de Distribuição de Energia Elétrica, ND.06 – Materiais para Redes Aéreas Isoladas e Cobertas de Distribuição de Energia Elétrica e ND.09 – Materiais em Liga de Alumínio para Redes Aéreas – Padronização.

“Informamos que nos casos de obra que se enquadrem em incorporação de ativos, após a finalização da execução da obra a ser incorporada, deverão ser apresentados os documentos solicitados na aprovação do projeto, como também a comprovação dos custos (Notas Fiscais) da execução da obra, que obrigatoriamente devem constar em nome do cliente solicitante, conforme titular da solicitação. Importante ressaltar que caso haja restituição, esta só poderá ser efetuada após a entrega de todos os documentos supracitados, além dos dados: Nome do titular da conta bancária, Banco, Nº do Banco, Nº da Agência, Nº da conta corrente, CPF ou CNPJ do titular da conta corrente de acordo com o cadastro da unidade consumidora que gerou a necessidade da obra e telefone para contato.”

A liberação da energização da rede será efetuada somente após vistoria e apresentação da documentação acima. Tais documentos deverão ser encaminhados ao e-mail [atendimento.orcamentos@elektro.com.br](mailto:atendimento.orcamentos@elektro.com.br);

Aproveitamos o ensejo para reiterar os protestos de nossa consideração e apreço.

Atenciosamente,

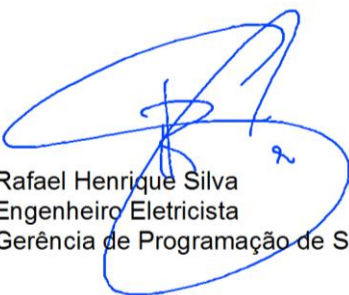

Rafael Henrique Silva  
Engenheiro Eletricista  
Gerência de Programação de Serviços de Redes

